

ANNEXE 8 :

ANALYSE DU DIGESTAT






Envoi :
N° Labo : B54516B528
Arrivé le : 09-sept-21
Edité le : 29-sept-21
Référence : 12 07 21

SARL BIOGAZ BEAUCE
1 PRESSAINVILLE
28140 VARIZE

RESULTATS D' ANALYSE

Matière sèche en % de produit brut :	4,63	
pH :	7,76	
	% de matière sèche	kg/t brut
Matières organiques :	67,4	31,21
Azote total :	6,48	3,00
Carbone :	50,2	23,24
C / N :	7,7	
Azote ammoniacal N(NH4) :	4,36	2,02
Phosphore P2O5 :	2,04	0,94
Potassium K2O :	9,53	4,41
Calcium CaO :	3,62	1,68
Magnésium MgO :	0,89	0,41
	mg/kg de matière sèche	g/t brut
Bore B :	34,7	1,61
Manganèse Mn :	379,1	17,55
Cadmium Cd :	0,4	0,02
Chrome Cr :	6,8	0,32
Cuivre Cu :	47,4	2,19
Mercuré Hg :	<1,2	
Nickel Ni :	6,9	0,32
Plomb Pb :	<4,1	
Sélénium Se :	<4,8	
Zinc Zn :	291,5	13,49
Cr+Cu+Ni+Zn :	352,6	16,32
Cobalt Co :	3,1	0,15
Molybdène Mo :	1,7	0,08

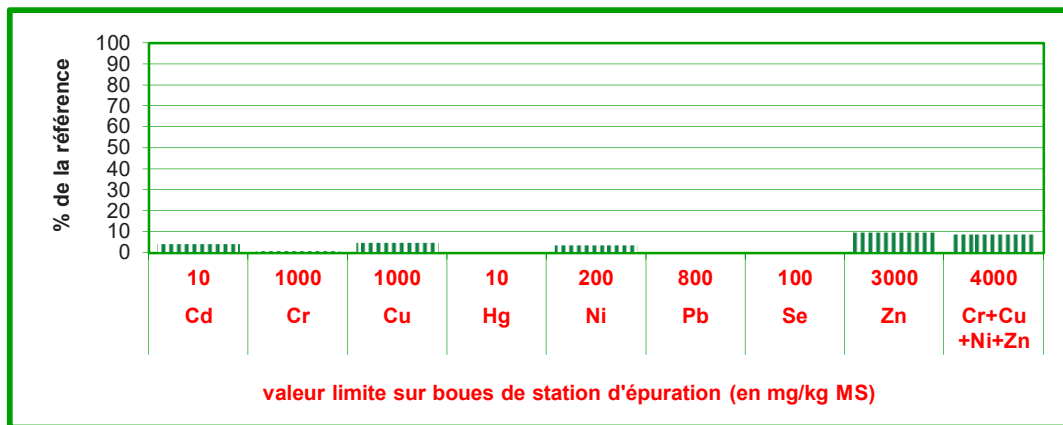

Le Responsable technique
Christian REVALIER



Envoi :
N° Labo : B54517B528
Arrivé le : 09-sept-21
Edité le : 29-sept-21
Référence : DIGESTAT 04 08 21


SARL BIOGAZ BEAUCE

1 PRESSAINVILLE

28140 VARIZE

RESULTATS D' ANALYSE

Matière sèche en % de produit brut :	4,37	
pH :	7,85	
	% de matière sèche	kg/t brut
Matières organiques :	66,3	28,97
Azote total :	6,60	2,88
Carbone :	41,9	18,31
C / N :	6,3	
Azote ammoniacal N(NH4) :	4,29	1,87
Phosphore P2O5 :	2,19	0,96
Potassium K2O :	10,25	4,48
Calcium CaO :	3,81	1,66
Magnésium MgO :	0,95	0,42
	mg/kg de matière sèche	g/t brut
Bore B :	40,6	1,77
Manganèse Mn :	410,8	17,95
Cadmium Cd :	0,5	0,02
Chrome Cr :	7,3	0,32
Cuivre Cu :	62,4	2,73
Mercuré Hg :	<1,2	
Nickel Ni :	7,2	0,32
Plomb Pb :	<4,1	
Sélénium Se :	<4,8	
Zinc Zn :	243,4	10,64
Cr+Cu+Ni+Zn :	320,4	14,00
Cobalt Co :	3,5	0,15
Molybdène Mo :	1,8	0,08

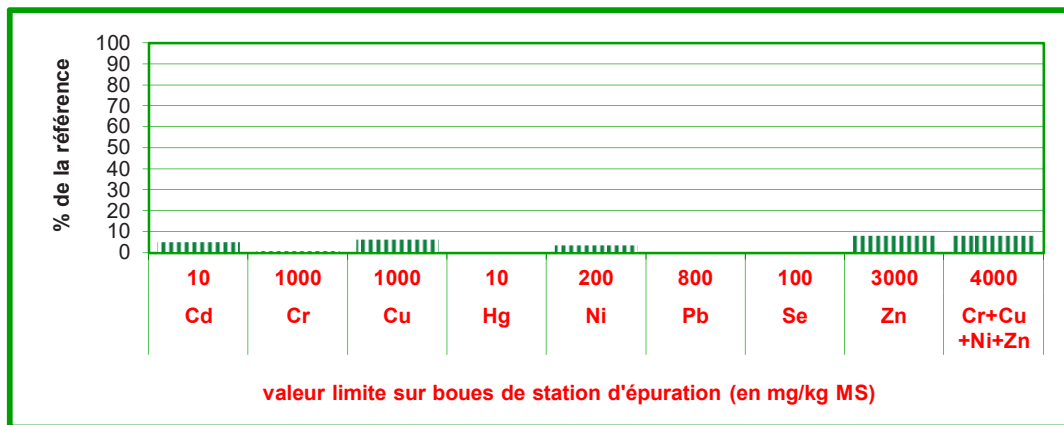

Le Responsable technique
Christian REVALIER